
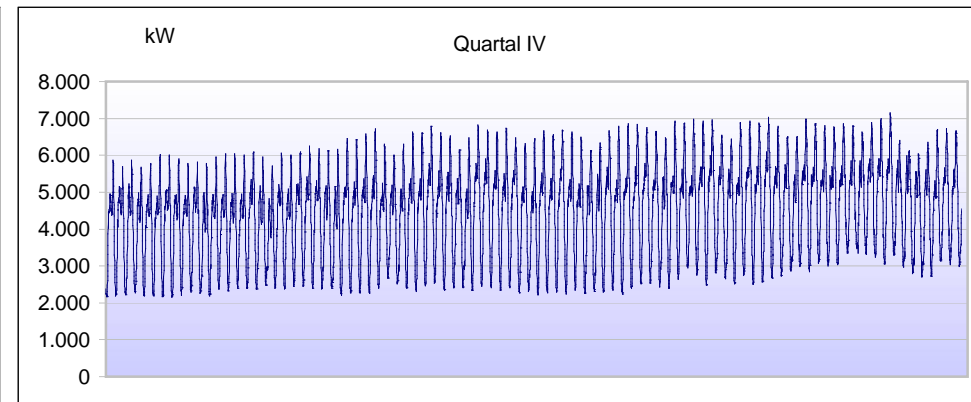
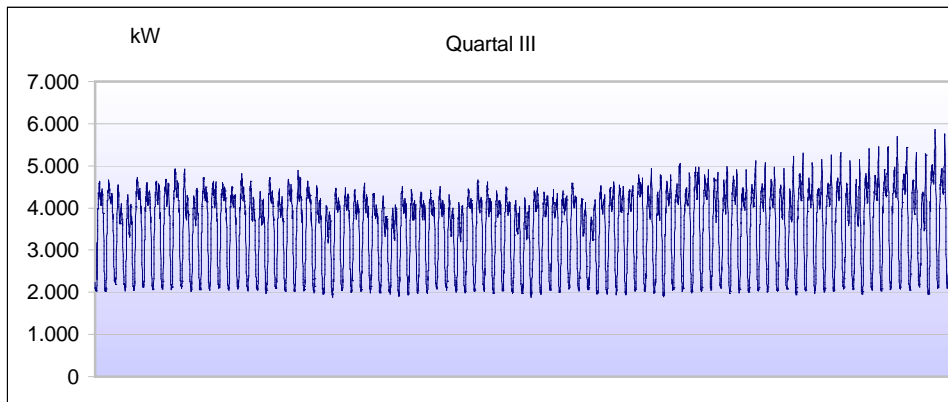
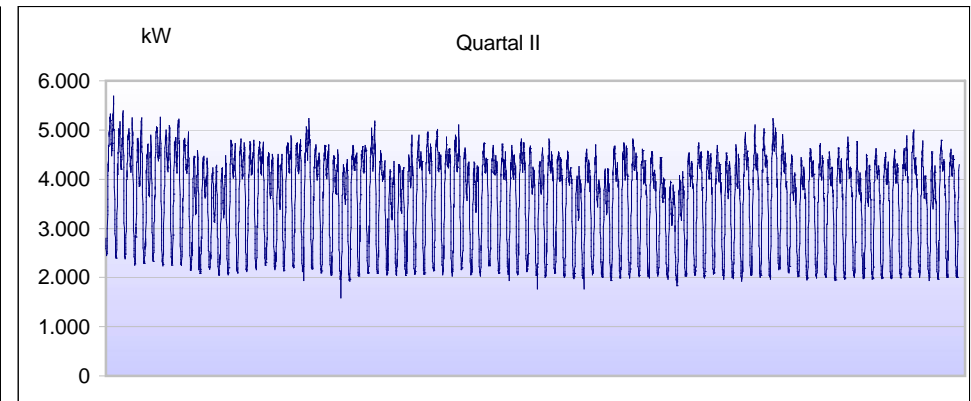


Umspannung MS/NS

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

Lastverlauf der Jahreshöchstlast

GJ 2009

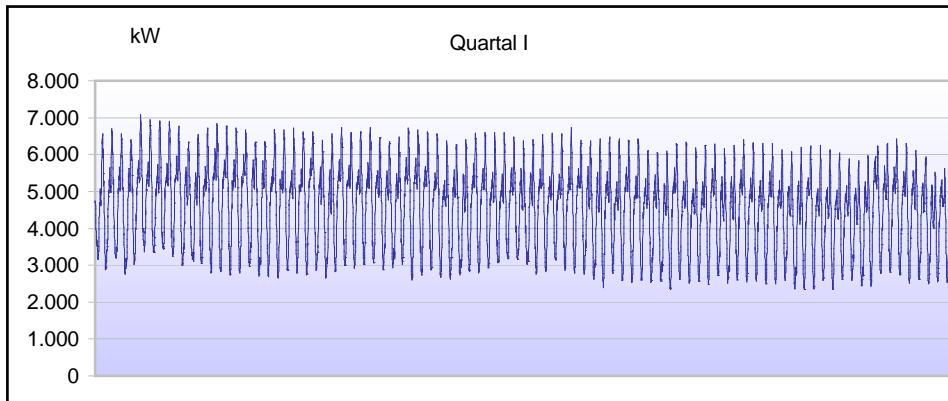

Jahresarbeit	35.346.545 kWh
Höchstleistung	7.144 kW
Datum/Zeit P _{max}	23.12.2009 18:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.