
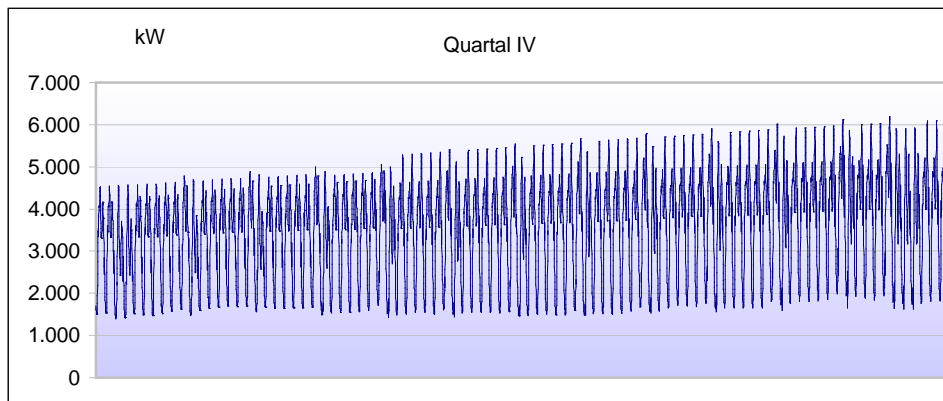
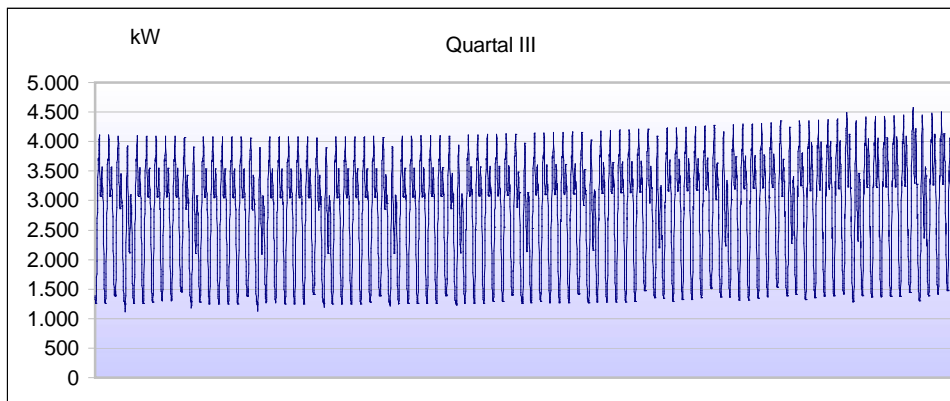
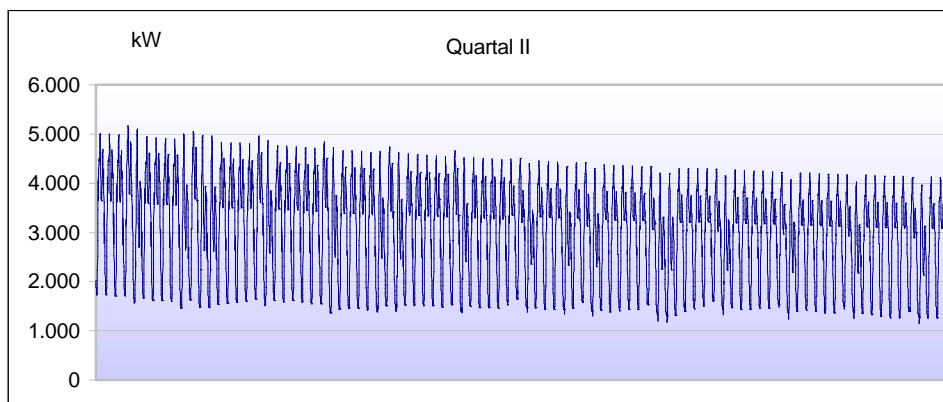


Niederspannung NS

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV

GJ 2009

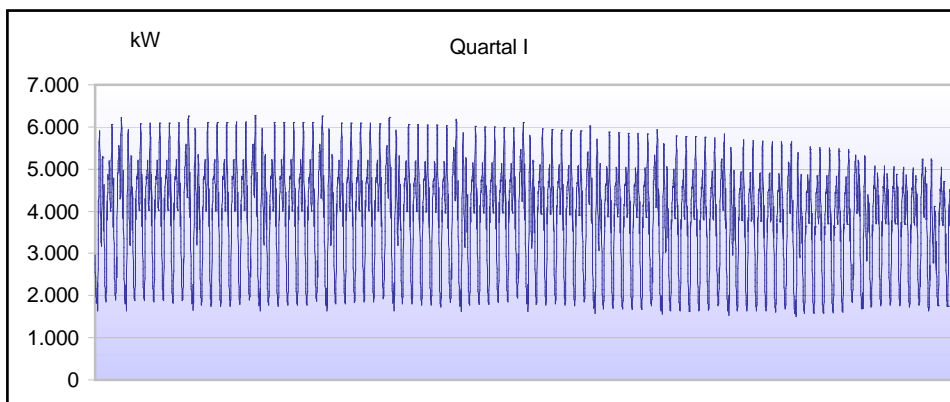

Jahresarbeit	29.018.018 kWh
Höchstleistung	6.272 kW
Datum/Zeit P _{max}	31.12.2009 18:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.